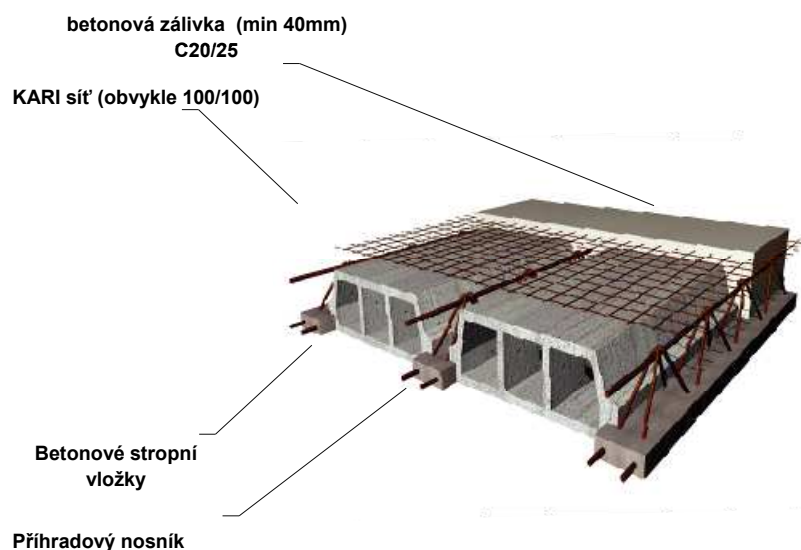


GARPET®

... chytré řešení stropů

TABULKA OBJEMU BETONOVÉ ZÁLIVKY

Označení výrobku	výška stropní vložky v (mm)	výška nadbetonávky v (mm)	celková výška stropní konstrukce v (mm)	Objem zálivky na 1m ² (l)	Plocha hotového stropu z 1m ³ betonu (bez věnců)	hmotnost stropní konstrukce	
						vlastní materiál kg/m ²	hmotnost včetně betonové zálivky kg/m ²
GPN univerzal	160	40	200	62	16	122	288
GPN univerzal	160	60	220	82	13	122	334
GPN univerzal	200	40	240	74	14	130	326
GPN univerzal	200	60	260	94	11	130	372
GPN univerzal	250	40	290	86	12	169	366
GPN univerzal	250	60	310	106	9	169	412

DOPORUČENÁ TŘÍDA BETONU: **C 20/25****BETONÁŽ**

- . Zkontrolujte stav uložení výztuží, bednění, obezdění
- . Před betonáží odstraňte nečistoty z povrchu všech prvků
- . Vyčistěte spáry
- . Betonou plochu pokropte vodou
- . Betonáž provádějte z betonu min. C20/25
- . Betonáž provádějte v jednom pracovním cyklu
- . Čerstvou betonovou směs chraňte před mrazem, deštěm a sluncem
- . V případě přerušení betonáže nesmí procházet pracovní spára žebrem nad nosníkem
- . Postup betonáže by se neměl přerušovat, je-li nezbytné vytvořit pracovní spáru, musí ji stanovit zodpovědný vedoucí
- . Beton se musí udržovat po dobu tvrdnutí (min. 1 týden) stále vlhký.
- . Přitom musí být odkryté plochy betonu chráněny před odplavováním cementu a před mechanickým poškozením
- . Čerpaný beton se nesmí nanášet volným pádem, ale z ležící hadice. Musí se dbát na to, aby nedocházelo k hromadění betonu na jednom místě.
- . Veškeré údaje v těchto pokynech obsažené platí pro stropní konstrukce odpovídající specifikovaným parametrům

tel: 606 733444, 312587660
 email: info@garpet.cz
 www.garpet.cz